

## АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

8 эксплуатационный район  
дер. Новое Девяткино д.121

Тел.: 8-(812)-688-33-86

Факс: 8-(812)-688-36-56

Главе Администрации МО  
«Новодевяткинское сельское  
поселение» Майорову Д.А.

Главе Администрации  
«Муринское сельское поселение»  
Гаркавому В.Ф.

Директору МАУ «Муниципальная  
управляющая компания»  
Савиловскому А.Е.

«Об испытаниях тепловых сетей»

### Уведомление № 35 от 18.07.2018 г.

8-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщает, что **24.07.2018г. (вторник) с 10-00 до 24-00 часов** будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей в условиях повышенного давления, совместно с распределительными сетями и внутриквартальными вводами от ТЭЦ-21 с максимальным давлением охлажденной сетевой воды ( $T_1/T_2 \leq 40^\circ\text{C}$ ):

по Суздальской т/м -  $P_{1\text{max}} = 17,5 \text{ кг/см}^2$ ,  $P_{2\text{max}} = 12,0 \text{ кг/см}^2$ ;

по т/м Ново-Девяткино -  $P_1 = P_2 = P_{\text{ГВС}} = P_{\text{реп.ГВС}} = 8,0 \text{ кг/см}^2$  (по I этапу – трубопроводов вторичного контура за ЦТП по ул. Оборонной, 51 и за НСС по ул. Школьной, 11а);  
 $P_{1\text{max}} = 12,0 \text{ кг/см}^2$ ,  $P_{2\text{max}} = 9,5 \text{ кг/см}^2$  (по II этапу – трубопроводов первичного контура до ЦТП по ул. Оборонной, 51; до НСС по ул. Школьной, 11а).

В соответствии с «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» и «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», прошу Вас оказать содействие, силами

**1. Районного управления ГИБДД Всеволожского района Ленинградской области:** на период проведения испытаний

- в организации патрулирования для обеспечения безопасности на проезжих частях и тротуарах в районе испытаний, обращая внимание на наиболее опасные участки в местах пересечения с тепловыми сетями проезжих частей: Токсовского шоссе (улица Главная в районе д. 112А и 41А дер. Новое Девяткино), с внутриквартальными сетями местных проездов и тротуаров.;


- в оповещении водителей об участках улиц, по которым проходят тепловые сети, участвующие в испытаниях, проработке с персоналом, осуществляющим пассажироперевозки, правил безопасности при обнаружении вытекания воды на поверхность, предупредить их об опасности въезда в зоны повреждений.

- в получении разрешения от дорожного комитета ГИБДД на проезд ремонтной техники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по территории п. Мурино и дер. Новое Девяткино (на случай повреждений).

**2. ООО «Охта-Сервис», ООО «УК» Охта-Сервис, ООО «Мустанг», прочих управляющих компаний, ведомств, владельцев (арендаторов) нежилого фонда:**

- обеспечить оповещение населения, собственников и арендаторов жилых помещений о проведении испытаний и сроках отключения ГВС;

- взять на контроль своевременное отключение абонентами систем теплоснабжения в ИТП всех зданий и назначений;

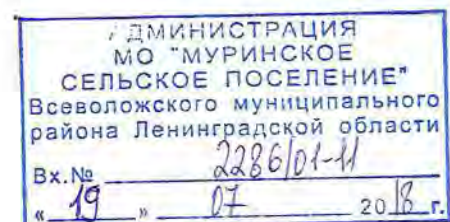

- проработать с населением правила безопасности при обнаружении повреждений и выхода воды на поверхность, оповестить население об участках улиц и кварталов, по которым проходят тепловые сети, участвующие в испытаниях;

- обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети;

- обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь в охранных зонах;

- собственников и ответственных лиц за теплоснабжение обеспечить контроль в период испытаний за гидравлическими параметрами на тепловых вводах, находящихся на их балансе;

- при получении информации об обнаружении повреждения на тепловых сетях придомовых территорий организовать ограждение и охрану зон повреждений с оповещением теплоснабжающей организации.

О появлении повреждений сообщать в 8 эксплуатационный район по телефонам:  
тел./факс 688-36-56; 688-33-86; 688-35-13; м.т.+7-921-905-26-64; +7-921-576-70-64,  
или в Центральную диспетчерскую службу: 688-49-56; 325-35-79.

Продолжительность отключения горячей воды будет составлять 11 дней с 23.07.2018г. по 02.08.2018г.

**В зону испытаний входят тепловые сети:**

- т/магистрали Ново-Девяткино:

➤ в дер. Новое Девяткино: квартал 1 (жилые дома и д/с по улице Лесная), квартал 1А (жилые дома, поликлиника и нежилые помещения по улицам Энергетиков, Главная, Озерная), квартал 2 (жилые дома, школа, д/с, ГКУЗ ЛОНД и прочие здания по улицам Школьная, Заводекая, Ветеранов, Славы), дома 6, 7, 8, 10 по ул. Флотская, новые кварталы на землях САОЗТ «Ручьи» (ж/дома, д/с и нежилые помещения по ул. Арсенальная, Флотская).

➤ в пос. Мурино: Оборонная ул., д.2-1-27, д.36, д.55, д.55, д.45, д.47, все здания на территории бывшей войсковой части, новостройки на землях САОЗТ «Ручьи» по Привокзальной площади, дома 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5-А (все корпуса), 1-А (все корпуса), по Скандинавскому проезду д. 2, 4 корп.1 и ДОУ корп. 2, д.8 корп.1.2, на ул. Боровая, дом 16, Шоссе Лаврики, д.55 и прочие жилые строительные корпуса уч.1.


- т/магистрали Суздальская:

проходящие вдоль ж/д станции «Лаврики», ст. метро и ж/д станции «Ново-Девяткино» и далее вдоль улиц Верхней, Домостроительной и 3-го Верхнего переулка до котельной «Парнас» (адрес 3-й Верхний пер., д.№3).

ООО «Петербургтеплоэнерго», будучи собственником тепловых сетей, подключенных к тепломагистрали Суздальская, от совместных испытаний – отказался. Тепловые сети в сторону данного абонента в испытаниях от сетевого насоса ТЭЦ-21 - не участвуют. Задвижки на границе раздела будут закрыты.

Приложение: схемы зоны испытаний – 16 листов.

Начальник 8 эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»



Ф.К. Максимов

Исп. Бодрова Е.В. 688-35-13; м.т. – 7-921-905-26-64.

б) обращать внимание на наиболее опасные участки в местах пересечения тепловыми сетями проезжих частей: Токсовского шоссе в районе д. 112А и 41А дер. Новое Девяткино, внутриквартальными сетями местных проездов и тротуаров;

в) обеспечить предупреждение водителей об участках улиц, по которым проходят тепловые сети, участвующие в испытаниях, проработать с персоналом, осуществляющим пассажироперевозки, правила безопасности при обнаружении вытекания воды на поверхность, предупредить об опасности въезда в зоны поврежденных;

г) обеспечить оповещение **дорожного комитета ГИБДД**, разрешить проезд ремонтной техники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по территории п. Мурино и дер. Новое Девяткино на случай повреждений.

**В зону испытаний входят тепловые сети:**

**- т/магистрали Ново-Девяткино:**

➤ в дер. Новое Девяткино: квартал 1 (жилые дома и д/с по улице Лесная), квартал 1А (жилые дома, поликлиника и нежилые помещения по улицам Энергетиков, Главная, Озерная), квартал 2 (жилые дома, школа, д/с, ГКУЗ ЛОНД и прочие здания по улицам Школьная, Заводская, Ветеранов, Славы), дома 6, 7, 8, 10 по ул. Флотская, новые кварталы на землях САОЗТ «Ручьи» (ж/дома, д/с и нежилые помещения по ул. Арсенальная, Флотская).

➤ в пос. Мурино: Оборонная ул., д.2-;-27, д.36, д.53, д.55, д.45, д.47, все здания на территории бывшей войсковой части, новостройки на землях САОЗТ «Ручьи» по Привокзальной площади, дома 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5-А (все корпуса), 1-А (все корпуса), по Скандинавскому проезду д. 2, 4 корп.1 и ДОУ корп. 2, д.8 корп.1,2, на ул. Боровая, дом 16, Шоссе Лаврики, д.55 и прочие жилые строительные корпуса уч.1.

**- т/магистрали Суздальская:**

проходящие вдоль ж/д станции «Лаврики», ст. метро и ж/д станции «Ново-Девяткино» и далее вдоль улиц Верхней, Домостроительной и 3-го Верхнего переулка до котельной «Парнас» (адрес 3-й Верхний пер., д.№3).

ООО «Петербургтеплоэнерго», будучи собственником тепловых сетей, подключенных к тепломагистрали Суздальская, от совместных испытаний – отказался. Тепловые сети в сторону данного абонента в испытаниях от сетевого насоса ТЭЦ-21 - не участвуют. Задвижки на границе раздела будут закрыты.

**Продолжительность отключения горячей воды будет составлять 11 дней с 23.07.2018г. по 02.08.2018г.**

Приложение: схемы зоны испытаний – 16 листов.

Начальник 8 эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»



Ф.К. Максимов

## АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

8 эксплуатационный район

Тел.: 8-(812)-688-33-86

дер. Новое Девяткино д.121

Факс: 8-(812)-688-36-56

«Об испытаниях тепловых сетей»

### Уведомление № 36 от 18.07.2018 г.

8-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщает, что **24.07.2018г. (вторник) с 10-00 до 24-00 часов** будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей в условиях повышенного давления, совместно с распределителями и внутриквартальными вводами от ТЭЦ-21 с максимальным давлением охлажденной сетевой воды ( $T_1/T_2 \leq 40^\circ\text{C}$ ):

по Суздальской т/м -  $P_{1\text{max}}=17,5$  ати,  $P_{2\text{max}}=12,0$  ати;

по т/м Ново-Девяткино -  $P_1 = P_2 = P_{\text{ГВС}} = P_{\text{рем.ГВС}} = 8,0$  кг/см<sup>2</sup> (по I этапу – трубопроводов вторичного контура за ЦТП по ул. Оборонной, 51 и за НСС по ул. Школьной, 11а);

$P_{1\text{max}} = 12,0$  кг/см<sup>2</sup>,  $P_{2\text{max}} = 9,5$  кг/см<sup>2</sup> (по II этапу – трубопроводов первичного контура до ЦТП по ул. Оборонной, 51; до НСС по ул. Школьной, 11а).

В ходе подготовки к испытаниям ТЭЦ-21 с 23-00 часов 22.07.18г. (воскресенье) приступит к снижению температуры сетевой воды.

В период с **08:00 до 12:00 часов 23.07.18г. (понедельник)** всем абонентам необходимо прекратить подачу горячего водоснабжения (ГВС) потребителям и произвести закрытие входной и выходной задвижек (№1 и №2) в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

О времени отключения и готовности к проведению гидравлических испытаний абоненты докладывают в 8-й эксплуатационный район по тел. 688-33-86; 688-35-13; м.т.+7-921-905-26-64; +7-921-576-70-64; т/факс 688-36-56.

Абоненты оповещают население и ведут наблюдение за тепловыми сетями. При обнаружении повреждений срочно сообщают в 8-й эксплуатационный район или в Центральную диспетчерскую службу: 688-49-56; 325-35-79.


Продолжительность отключения горячей воды будет составлять 11 дней с 23.07.2018г. по 02.08.2018г.


Начальник 8 эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

  
Ф.К. Максимов

Исп. Бедрова Е.В. 688-35-13; м.т. – 7-921-905-26-64.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Вх.№ <u>2288/01-11</u>
« <u>19</u> » <u>07</u> 20 <u>18</u> г.

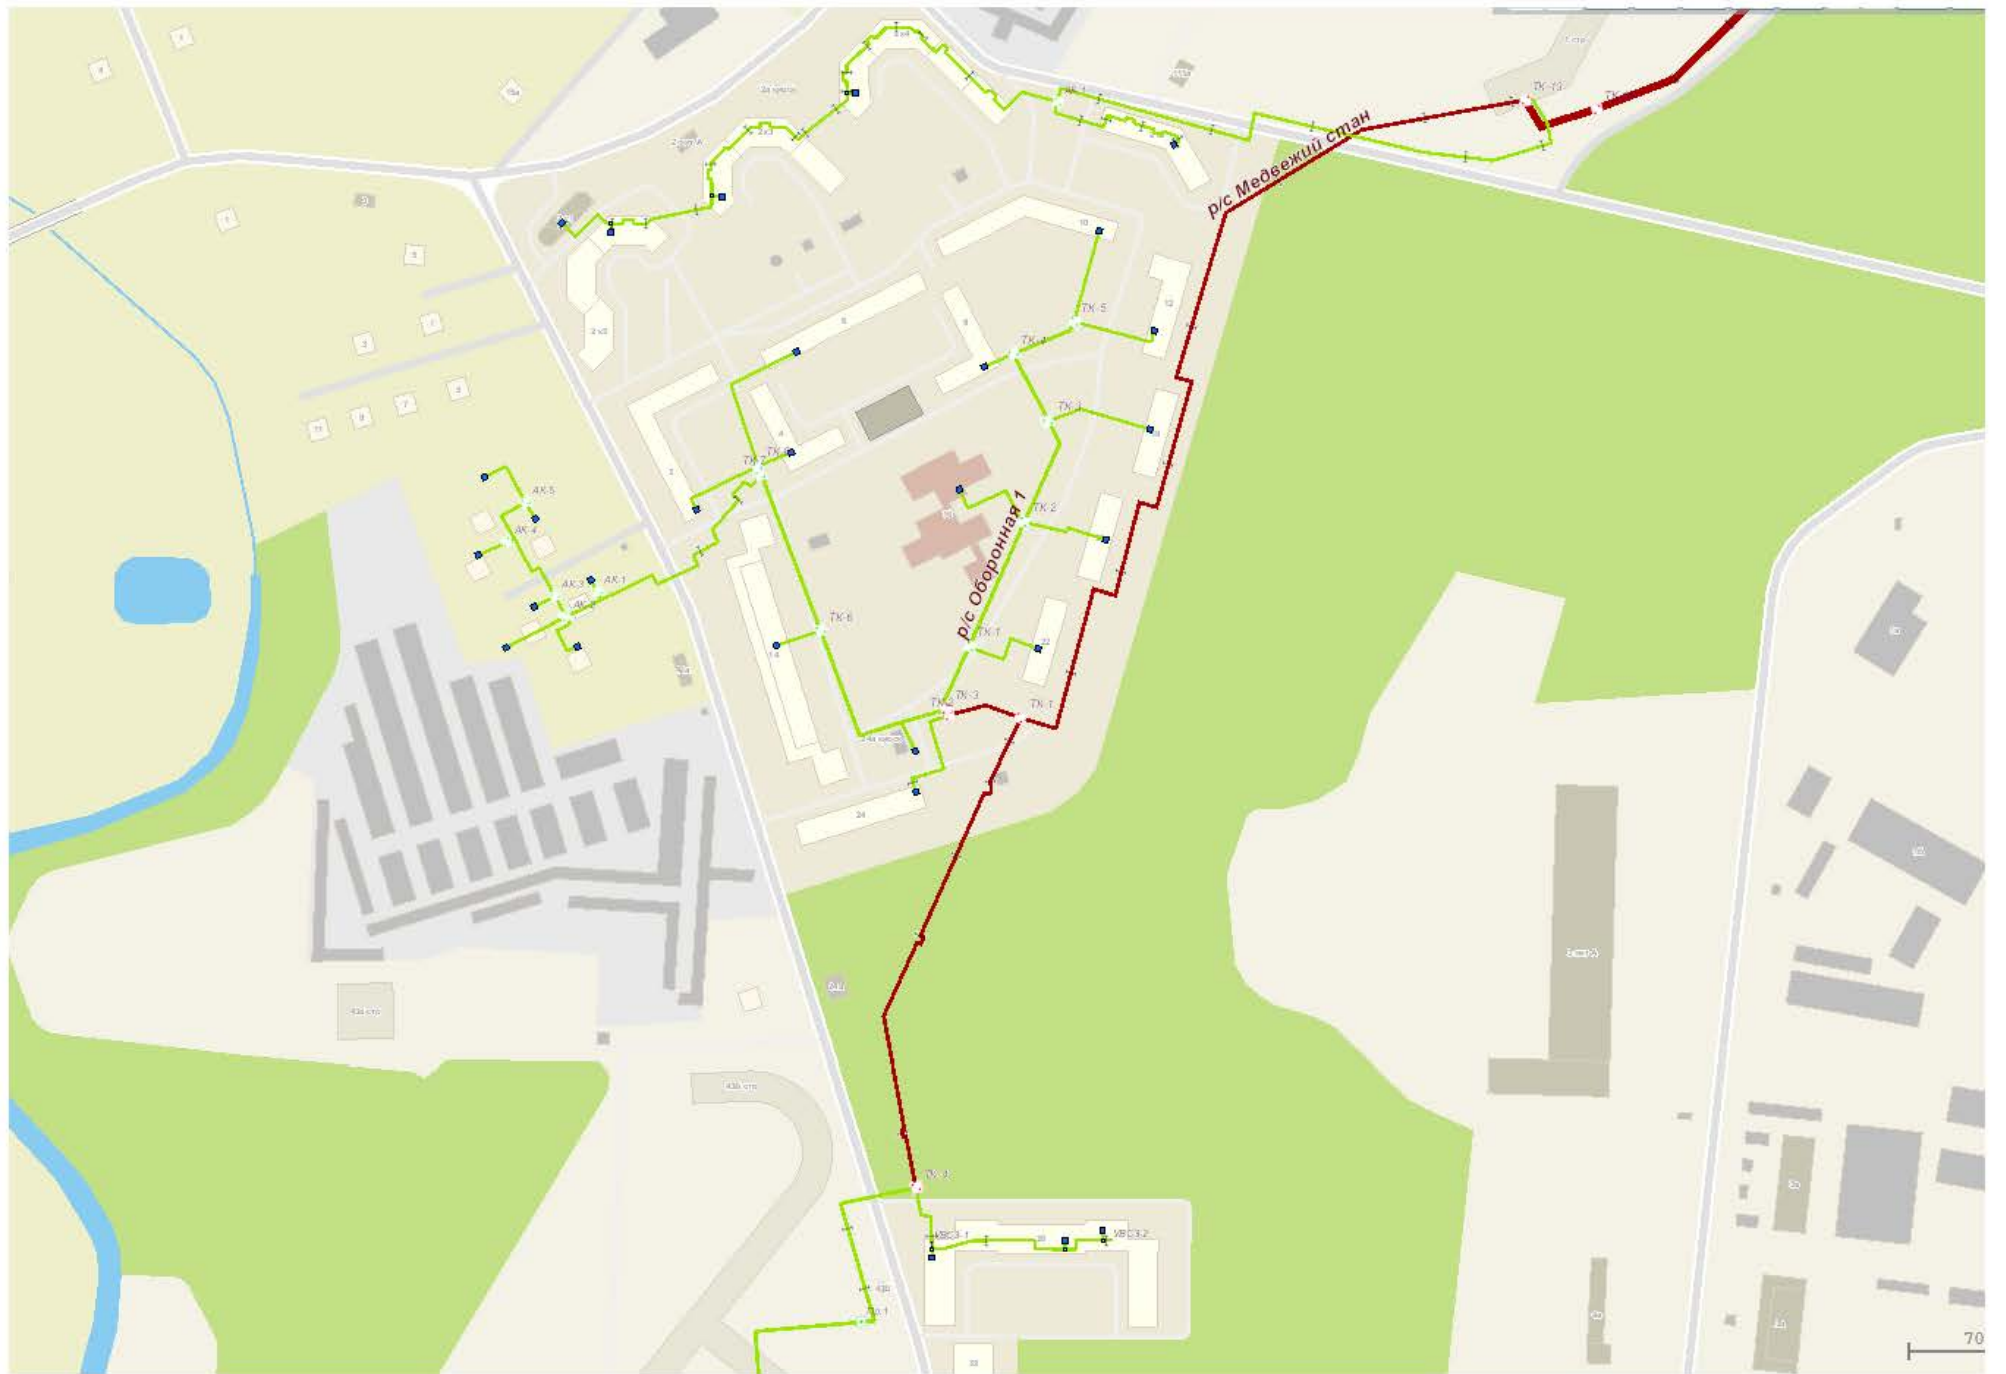

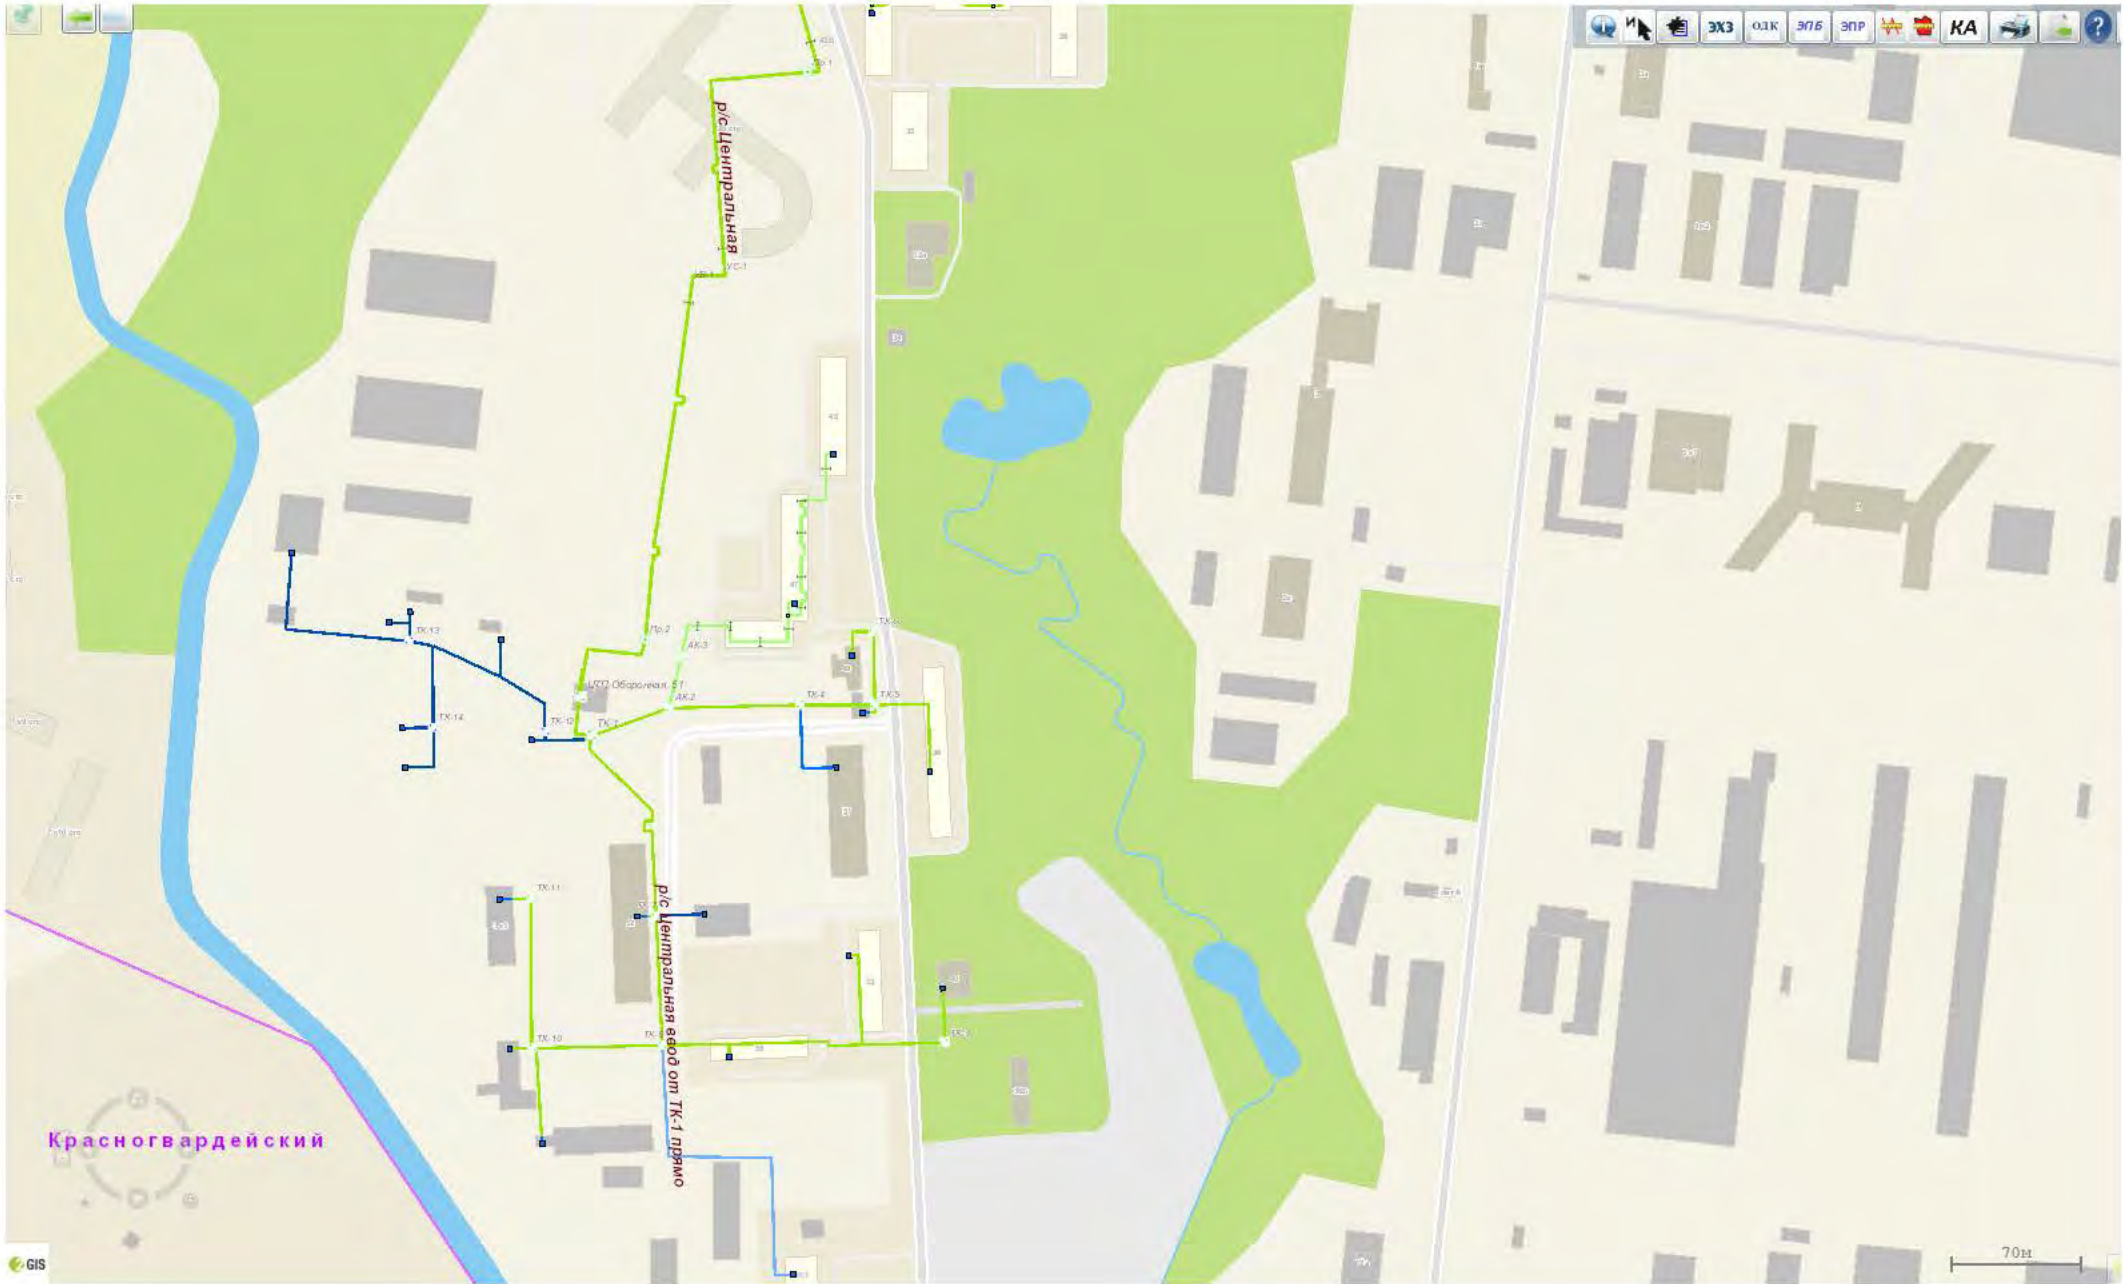

Красногвардейский

70m

GIS